



Reporte Código de Red

IPA Academic Advisor

2025-04-29

Reporte elaborado por: **IPA** <https://intlpa.com/>



Contenido

Información General del Centro de Carga	3
Información Punto de Medición	3
Diagrama Unifilar de Medición	5
Resumen General	6
Cumplimiento Código de Red	6
Observaciones y Recomendaciones	7
Resumen Mediciones	9
Sección: Potencias	11
Potencia Activa	11
Potencia Reactiva	11
Potencia Aparente	12
Factor de Potencia	12
Sección: Voltajes RMS	16
Voltajes Promedio	16
Voltajes Máximos	16
Voltajes Minimos	17
Sección: Corrientes RMS	19
Corrientes Promedio	19
Corrientes Máx	19
Corrientes Mín	20
Sección: Desbalances	22
Desbalance de Voltaje	22
Desbalance de Corriente	22
Sección: Frecuencia	25
Sección: Flickers	27
Flicker Pst	27
Flicker Plt	27
Sección: Armónicas en Voltaje	29
THDv	29
Armónicas Individuales V	29
Sección: Armónicas en Corriente	32
DATD	32
Armónicas Individuales I	32

Información General del Centro de Carga

Información Punto de Medición

Tabla 1: Información del Centro de Carga

Empresa:	Brembo de México, S.A. de C.V. Planta MIZAR
Dirección:	Avenida Nueva Castilla núm. 1022, Parque Industrial GP Escobedo, carretera Libramiento Noroeste km. 34
Responsable Equipo:	Edi Matias Amaya
Correo:	eamaya@secovi.com

Tabla 2: Descripción Actividades Centro de Carga

Nombre del punto de medición:	Acometida
Descripción general de la carga:	Fabricación de discos y tambores para el sistema de frenado de la industria automotriz que incluye, entre otros equipos, hornos de fusión que representan el 65% del consumo de energía, línea de moldeo y trasportadoras de arena, brazos robotizados, grandes motores, así como sistema de confort para el personal (chillers e iluminación) y refrigeración para tableros eléctricos. Se tiene cuatro bancos de capacitores automáticos de 900 kVAr c/u en las subestaciones de 480V. Jornadas de trabajo 24/6 de lunes a sábado, domingos ocasionalmente.

Tabla 3: Información del Medidor PQ

Marca:	Schneider ION-9000
Clase:	A
Muestreo:	10min

Tabla 4: Datos de Medición en el Punto de Acoplamiento

Nivel de tensión del suministro:	115 kV, 60 Hz
Nivel de tensión del punto de medición:	115 kV
Demanda Contratada:	18,000 kW
Corriente de Demanda Máxima I_L :	139.66 A
Corriente Máxima de Corto Circuito I_{cc} :	15.42 kA
Transformador del Tablero:	30 MVA
Medición:	Mensual

Fecha de medición inicial:	01/03/2025
Fecha de medición final:	31/03/2025

Diagrama Unifilar de Medición

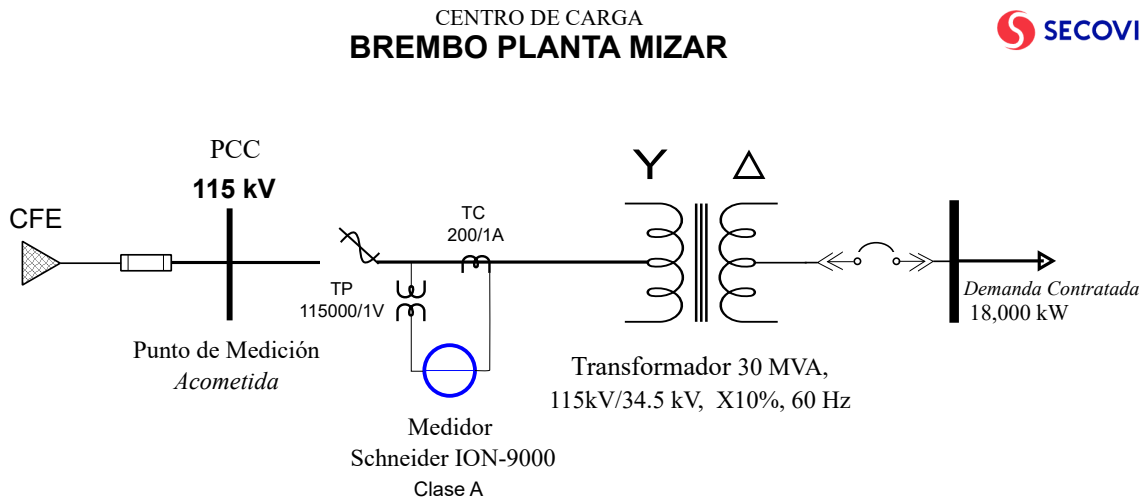


Figura 1: Diagrama Unifilar

Resumen General

Cumplimiento Código de Red

Tabla 5: Tabla. Resumen Cumplimiento Código de Red México

Parámetro	Valor	Cumplimiento	Comentarios
Tensión (kV)	115.009	CUMPLE	APLICA
Frecuencia (Hz)	60	CUMPLE	APLICA
Factor de potencia	0.83	NO CUMPLE	APLICA
DAI Ih en %IL	Fuera de Límites	NO CUMPLE	APLICA
DATD %	2.11	CUMPLE	APLICA
Flicker Pst	0.21	CUMPLE	APLICA
Flicker Plt	0.25	CUMPLE	APLICA
Desbalance Dv %	0.29	CUMPLE	APLICA
Desbalance Di %	0.84	CUMPLE	APLICA

1

Tabla 6: Tabla. Límites Aplicables Código de Red al Centro de Carga

Variable	Límites
Tensión.V (Permanente, 20min)	(±5%, ±10%) Vnom
Frecuencia.Hz (Permanente, 30min)	(±1Hz, +2.5Hz/-2Hz)
Factor de potencia	(0.95, 1) en atraso
Flicker Pst	1
Flicker Plt	0.8
Desbalance Dv %	2
Desbalance Di %	15

Tabla 7: Límites Aplicables para DATD y DAI (I_h en % I_L)

2<h<11	11<h<17	17<h<23	23<h<35	35<h<50	DATD (%)
6	2.75	2.5	1	0.5	7.5

2

¹**DAI**: Distorsión Armónica Individual; **DATD**: Distorsión Armónica Total de Demanda
²En el caso de las componentes armónicas de orden par, los límites de los rangos se reducen al 25% .

Observaciones y Recomendaciones

Nota

- Al centro de carga le aplica todos los criterios del código de red, y de acuerdo con las mediciones, dos índices no se cumplen: El factor de potencia NO CUMPLE ni tampoco el mantenerse en atraso, y la Distorsión Individual de la 23^a, 25^a y 47^a armónica NO CUMPLEN. Los índices que si se cumplen son la DATD, el desbalance de tensión y corriente, y las oscilaciones de tensión o flickers.

Tip

- Ninguno

Importante

- La DATD presentó un valor de 2.1% siendo el límite de 7.5%, lo cual es adecuado, pero la distorsión individual de la armónica 23^a, 25^a y 47^a fueron de 1.3%, 1.25% y 0.58% respectivamente, siendo los límites de 1.0%, 1.0% y 0.5%, respectivamente. Por lo que se recomienda revisar en los niveles de 13.8 kV o 480 V, donde se puedan eliminar estas armónicas, se recomienda revisar en los tableros donde se tengan convertidores que usen técnicas de conmutación PWM o similares, posiblemente sean en los hornos de fusión. Este comportamiento se observó el mes anterior, por lo que se recomienda poner atención a estas armónicas.
- El factor de potencia en el código de red indica que el noventa y cinco por ciento de las mediciones deben de estar por arriba de 0.95 en atraso, y en este caso el valor medido fue de 0.83 (el mes anterior fue de 0.63) y variando entre adelanto y atraso durante todos los días.

Precaución

- Se debe de verificar en el punto de conexión, que los ajustes de los relevadores de tensión (27/59) y de frecuencia (81), estén dentro de los rangos solicitados en el código de red. Así mismo asegurar que los fusibles en el punto de conexión tengan las capacidades interruptivas mayor a la corriente de corto circuito de 15.42 kA. Debido a que se trata de un Usuario Calificado, le aplica todo lo referente a TICs, por lo que dicho sistema de comunicaciones debe de estar operando correctamente.

Advertencia

- No está cumpliendo con el Código de Red, siendo el más crítico el factor de potencia que se encuentra en 0.83 este mes y el anterior 0.63, siendo el límite

0.95. No confundir con el factor de potencia calculado con energía que para este mes fue de 0.97 y el mes anterior de 0.98. Adicional a lo anterior, el código de red no permite la inyección de potencia reactiva a la red de suministro, acción que todos los días el centro de carga llega inyectar a la red hasta 2000 kVAr.



Resumen Mediciones

Esta sección reporta en formato Tabla el análisis rápido de las variables medidas en el punto de medición.

Potencia Activa (kW)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
980.66	1,405.16	16,163.84	14,812.13	23,929.29	25,274.44	26,478.82

Potencia Reactiva (kVAr)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
-2,021.74	-1,074.15	3,612.14	3,511.42	7,557.17	9,065.27	10,297.89

Potencia Aparente (KVA)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
1,069.26	1,505.37	16,686.44	15,410.48	25,041.83	26,325.50	27,605.21

Factor de Potencia

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.51	0.83	0.97	0.95	0.99	1.00	1.00

THDv (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.30	0.43	0.58	0.60	0.84	1.10	1.49

TDD (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.14	0.42	1.25	1.27	2.11	2.36	2.84

Desbalance Voltaje (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.14	0.17	0.23	0.23	0.29	0.32	0.38

Desbalance Corriente (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.35	0.45	0.62	0.84	2.28	3.09	3.70

Frecuencia (Hz)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
59.94	59.99	60.00	60.00	60.02	60.03	60.05

Vrms Prom (V)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
112,679.52	114,140.08	115,009.86	115,008.56	115,875.13	116,150.72	116,595.45

Irms Prom (A)



min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
5.21	7.60	83.80	77.45	125.92	132.49	139.66



Flicker Pst

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.04	0.07	0.13	0.14	0.21	0.35	7.57

Flicker Plt

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.07	0.10	0.14	0.17	0.25	1.28	3.31

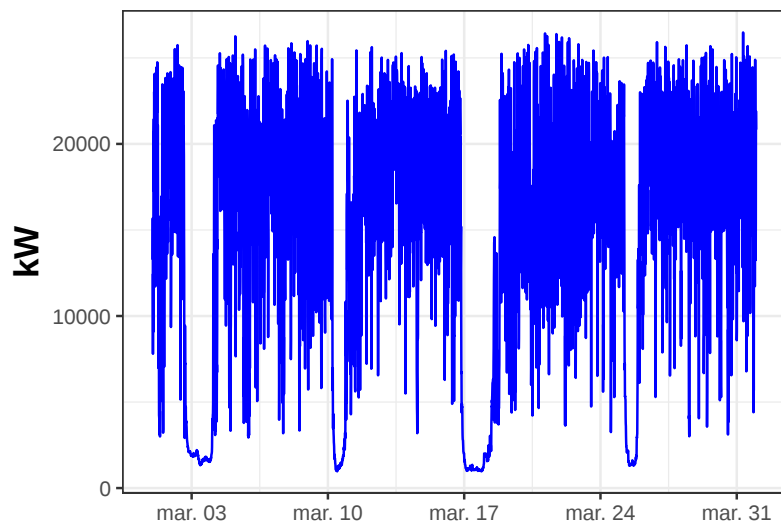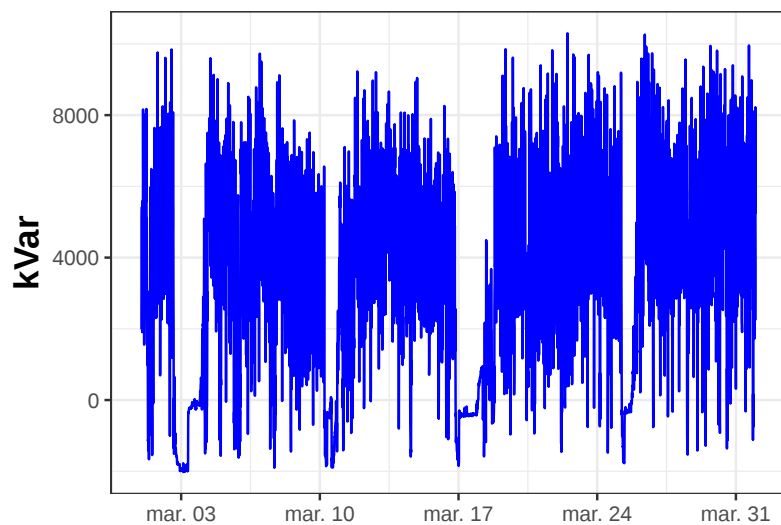Sección: Potencias**Potencia Activa****Potencia Activa. Desde 2025-03-01 al 2025-03-31 23:50:00****Potencia Reactiva****Potencia Reactiva. Desde 2025-03-01 al 2025-03-31 23:50:00**

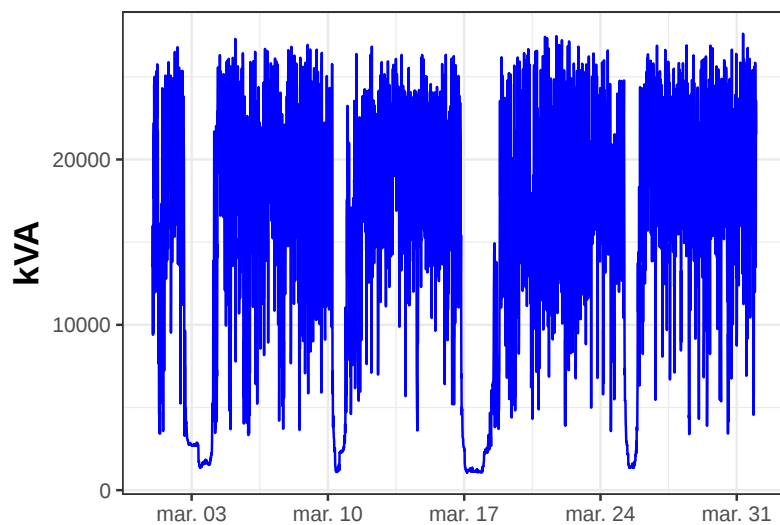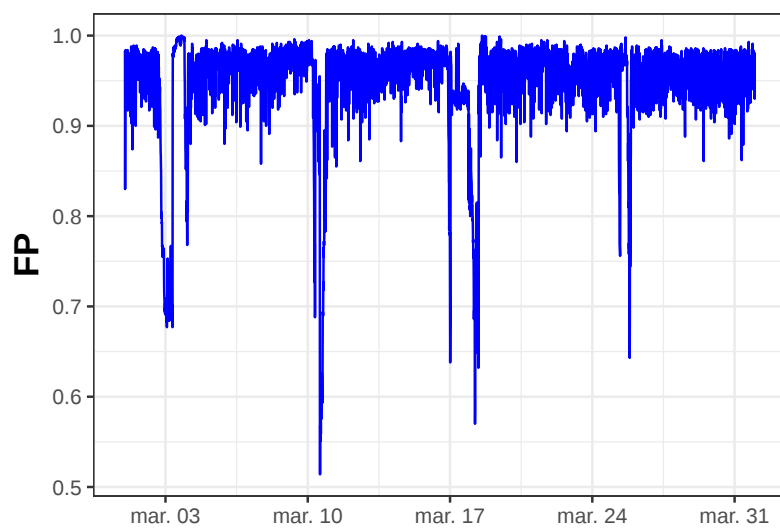Potencia Aparente**Potencia Aparente. Desde 2025-03-01 al 2025-03-31 23:50:00****Factor de Potencia****Factor de Potencia. Desde 2025-03-01 al 2025-03-31 23:50:00**

Estadísticas de Potencia

Tabla 8: Estadística Descriptiva de Potencias


	Potencia Activa	Potencia Reactiva	Potencia Aparente
	Min. : 981	Min. :-2022	Min. : 1069
	1st Qu.:11252	1st Qu.: 1749	1st Qu.:11574
	Median :16164	Median : 3612	Median :16686
	Mean :14812	Mean : 3511	Mean :15410
	3rd Qu.:20110	3rd Qu.: 5581	3rd Qu.:20951
	Max. :26479	Max. :10298	Max. :27605

Tabla 9: Estadísticas del Factor de Potencia para Código de Red


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.51	0.83	0.97	0.95	0.99	1	1

Gráficos Estadísticos Potencias


Distribución Potencia Activa

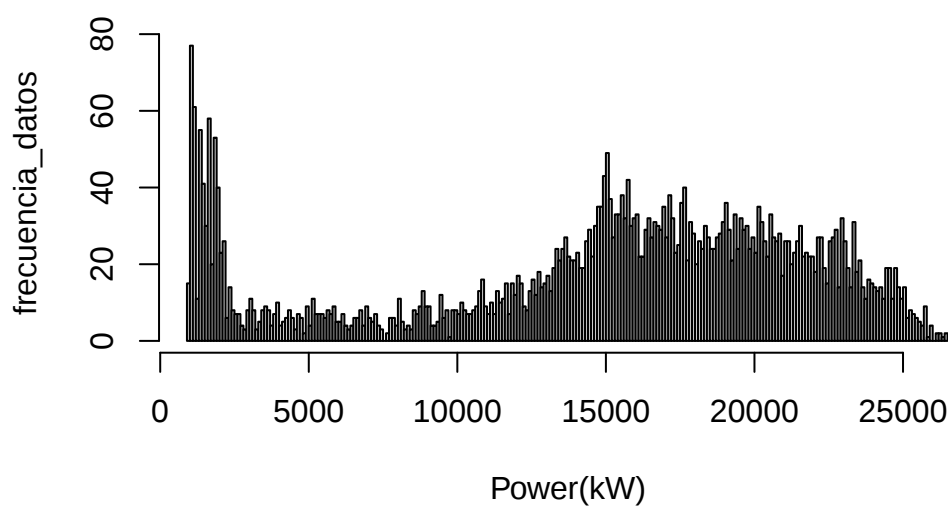


Distribución Potencia Reactiva

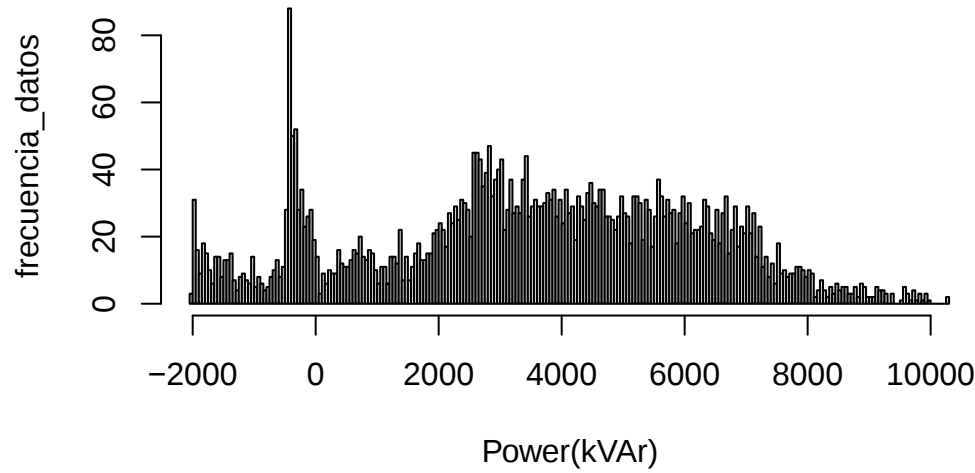


Distribución Potencia Aparente

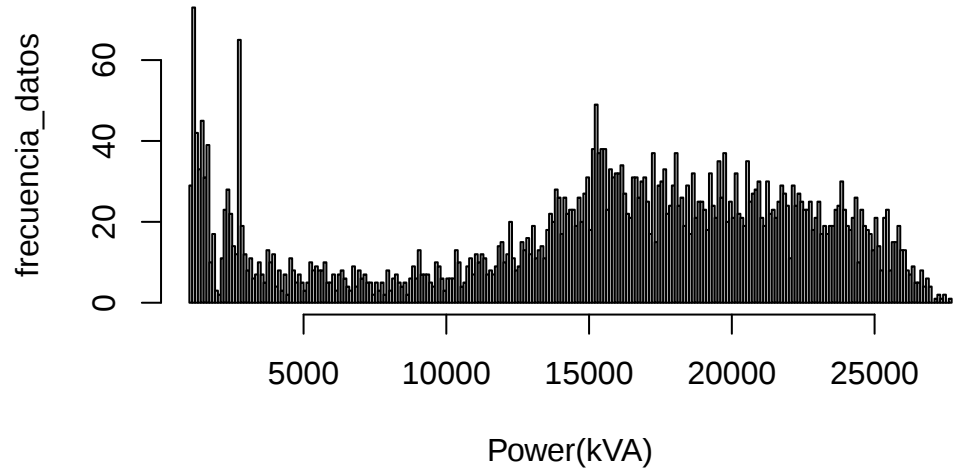

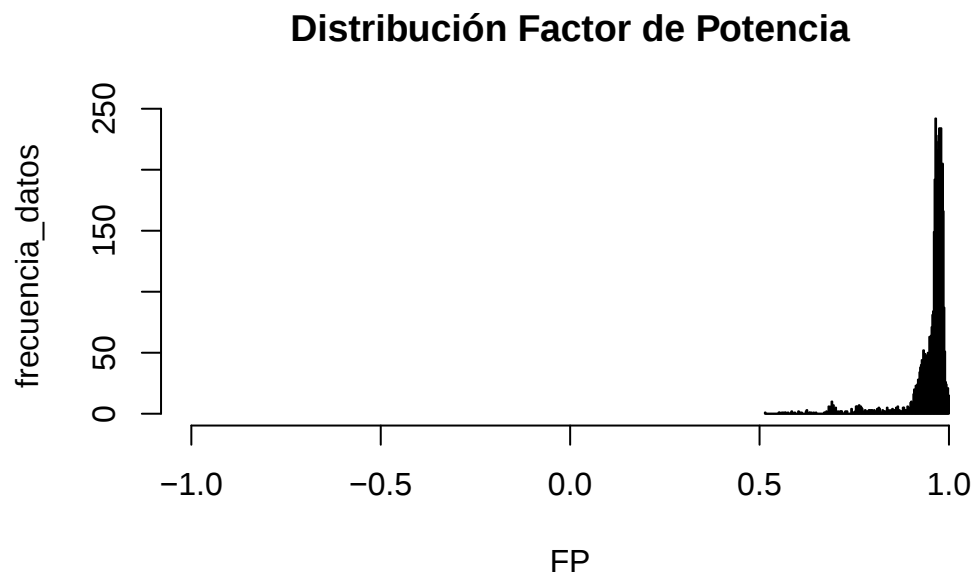


Sección: Voltajes RMS


Voltajes Promedio

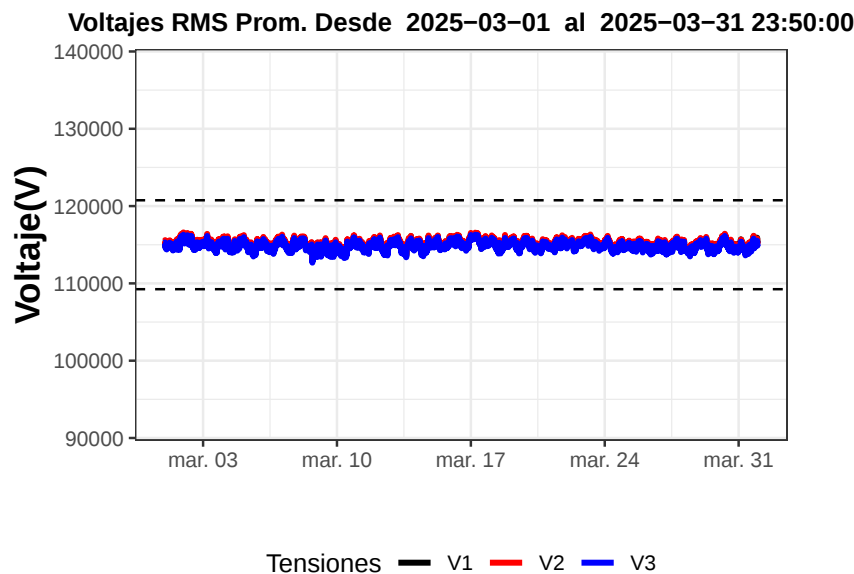

Voltajes Máximos

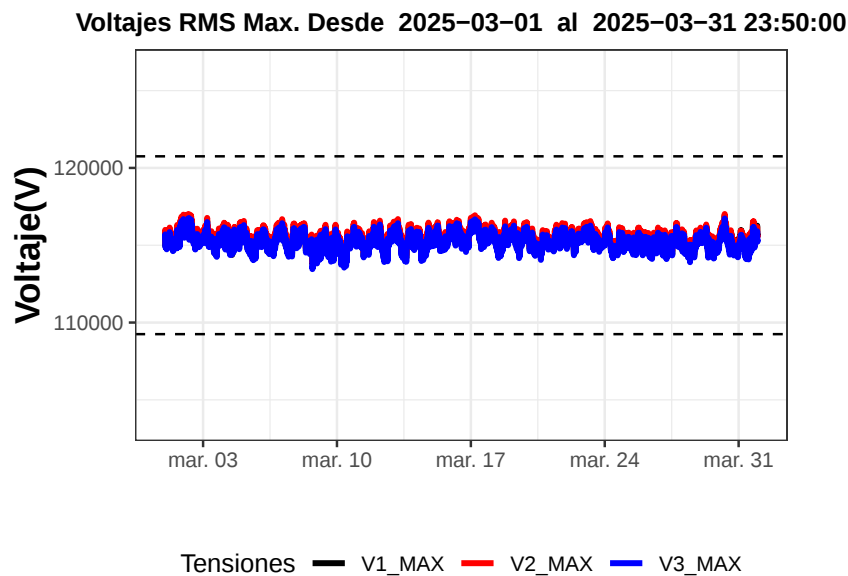

Voltajes Minimos

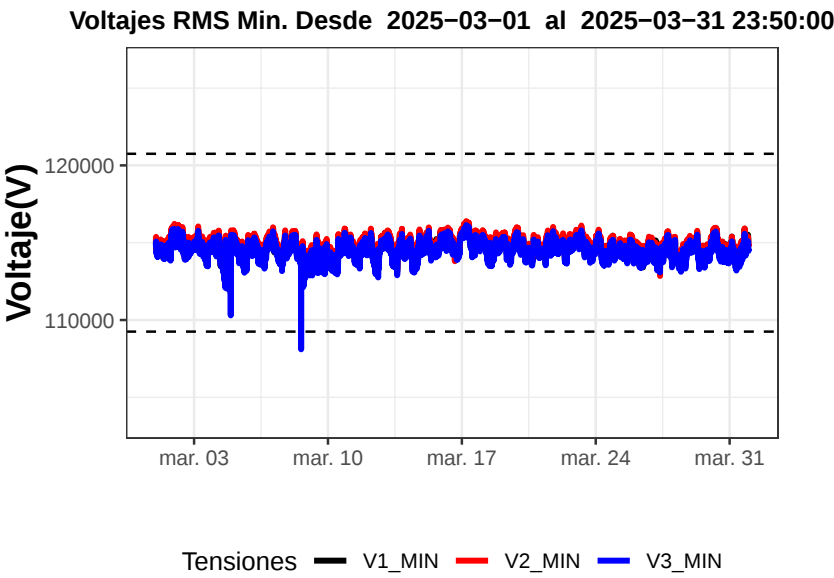

Estadísticas de Voltaje (prom.)


Tabla 10: Estadística Descriptiva de Voltajes

	VAB	VBC	VCA
	Min. :113059	Min. :113130	Min. :112680
	1st Qu.:114653	1st Qu.:114816	1st Qu.:114500
	Median :115007	Median :115161	Median :114849
	Mean :115007	Mean :115164	Mean :114855
	3rd Qu.:115359	3rd Qu.:115511	3rd Qu.:115210
	Max. :116429	Max. :116595	Max. :116300

Tabla 11: Estadísticas de Voltajes RMS


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
112679.5	114140.1	115009.9	115008.6	115875.1	116150.7	116595.4

Gráfico Estadístico Voltajes

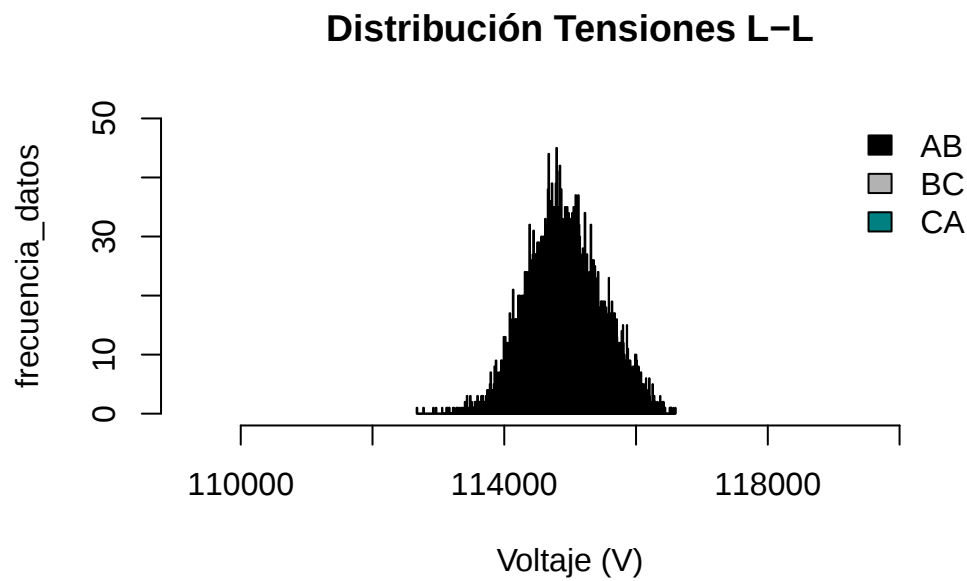


Sección: Corrientes RMS

Corrientes Promedio

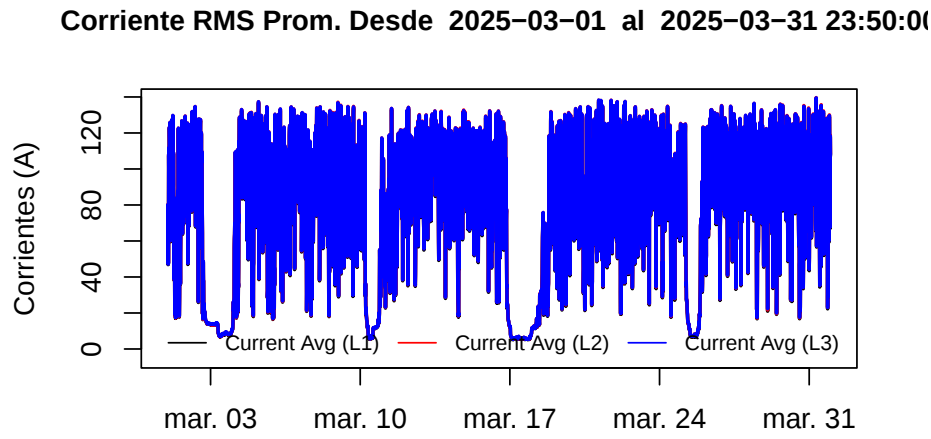


Corrientes Máx

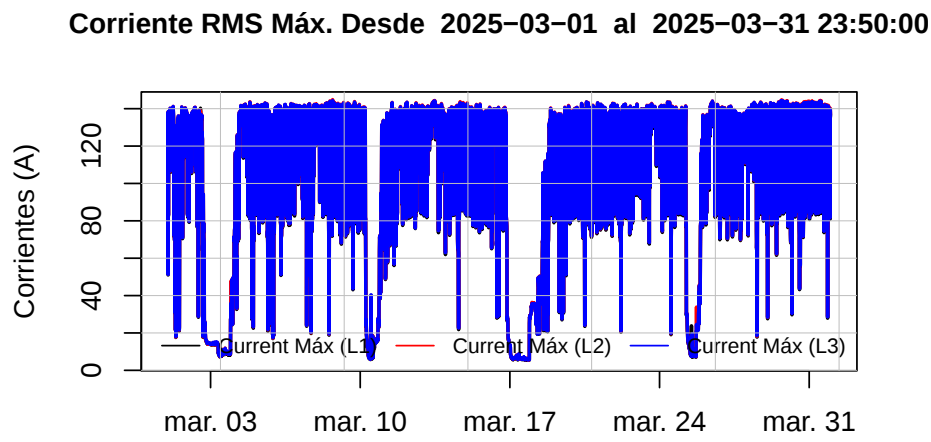

Corrientes Mín

Corriente RMS Mín. Desde 2025-03-01 al 2025-03-31 23:50:00

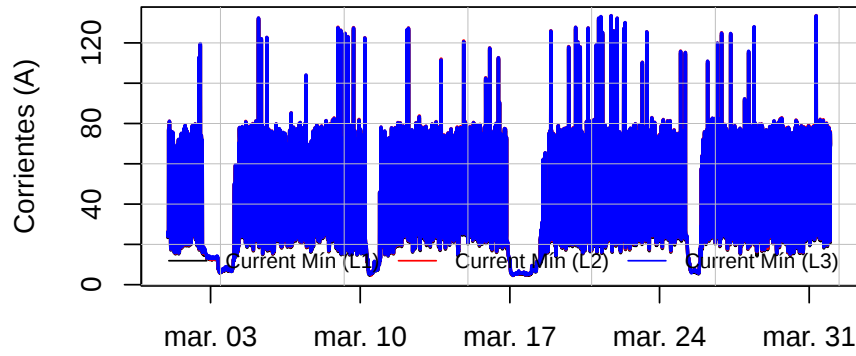


Estadísticas de Corrientes (prom.)

Tabla 12: Estadística Descriptiva de Corrientes


	I1	I2	I3
Min. :	5.2	5.4	5.4
1st Qu.:	57.7	58.4	58.4
Median :	83.3	84.1	84.0
Mean :	77.0	77.7	77.7
3rd Qu.:	104.8	105.7	105.6
Max. :	138.6	139.7	139.5

Gráfico Estadístico Corrientes

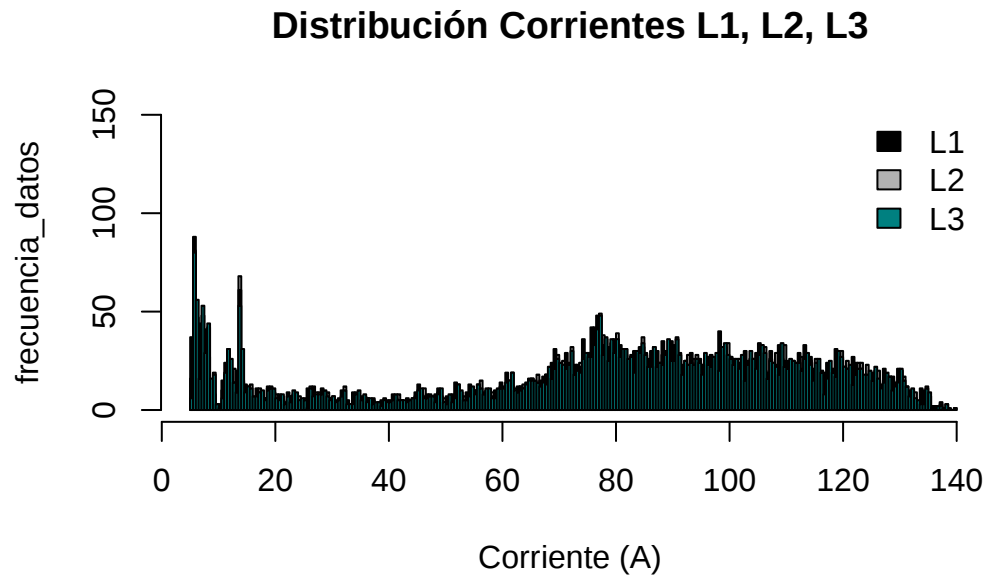


Sección: Desbalances

Desbalance de Voltaje

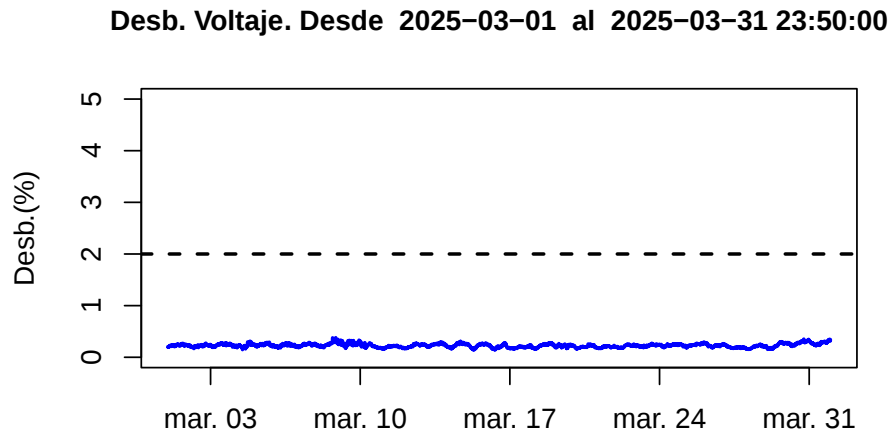

Desbalance de Corriente

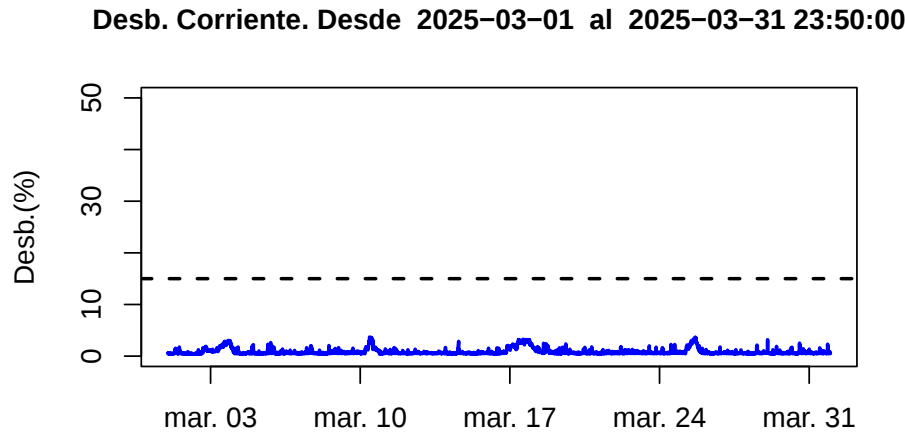

Estadísticas Desbalances (prom.)


Tabla 13: Estadísticas del Desbalance de Corriente para Código de Red

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.35	0.45	0.62	0.84	2.28	3.09	3.7


Tabla 14: Estadísticas del Desbalance de Voltaje para Código de Red

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.14	0.17	0.23	0.23	0.29	0.32	0.38


Gráfico Estadístico Desbalances

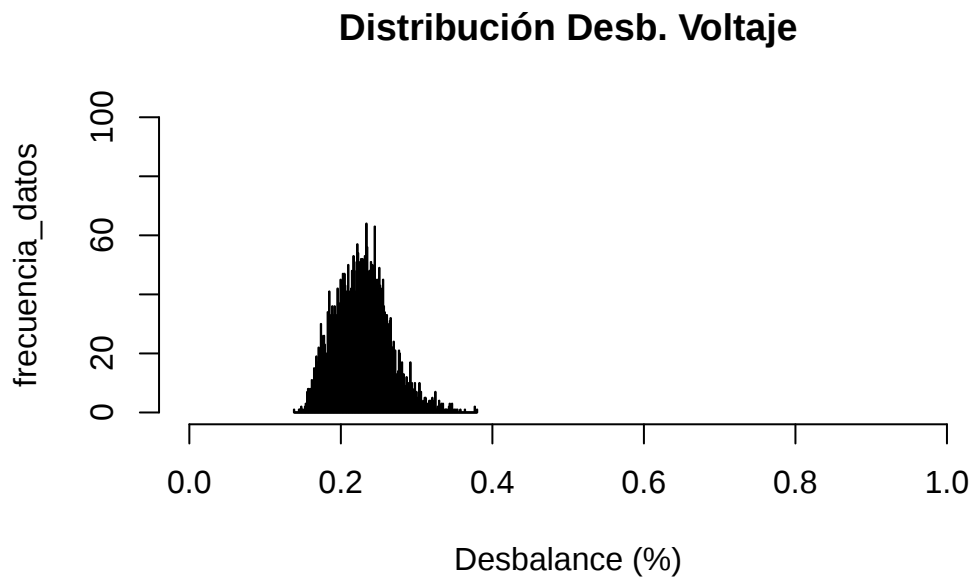

Distribución Desb. Corriente

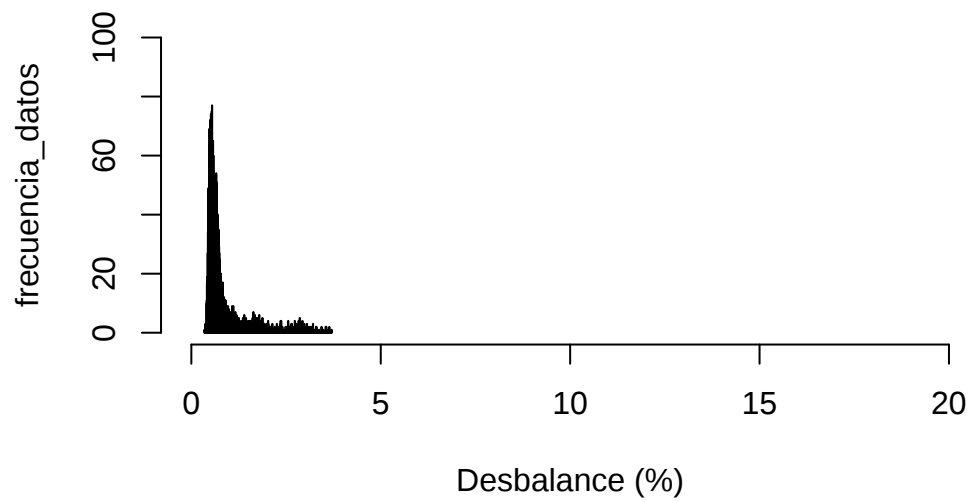

Sección: Frecuencia

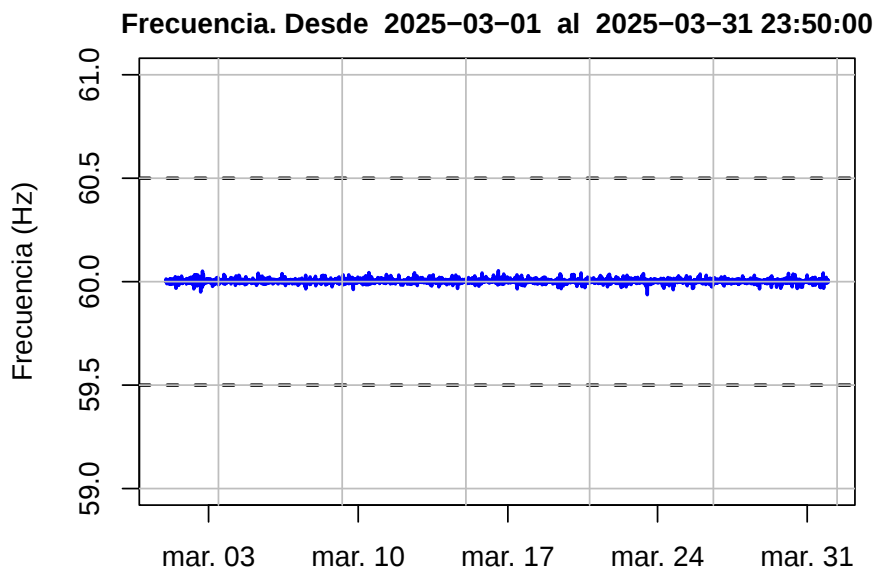


Estadísticas de Frecuencia (prom.)

Tabla 15: Estadísticas de Frecuencia


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
59.94	59.99	60	60	60.02	60.03	60.05

Gráfico Estadístico Frecuencia

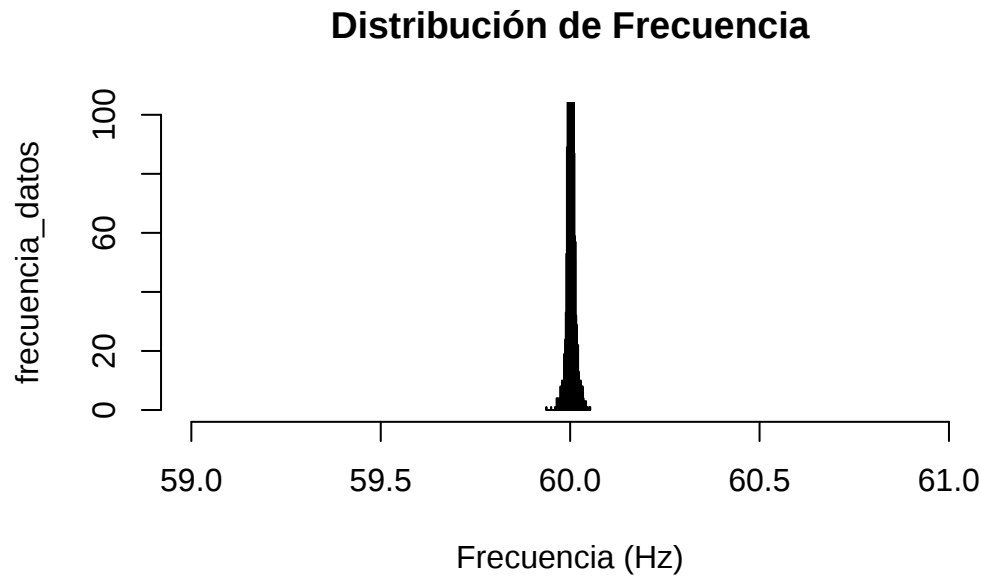


Sección: Flickers

Flicker Pst

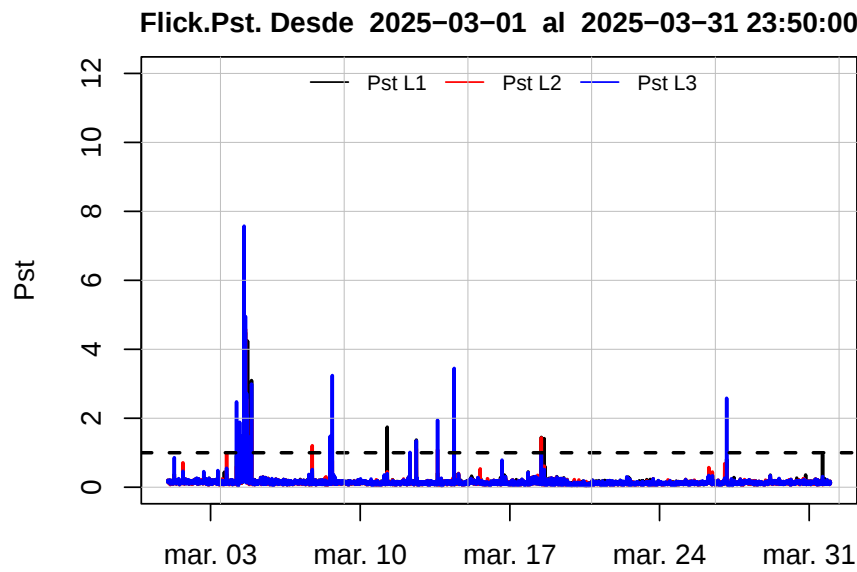

Flicker Plt

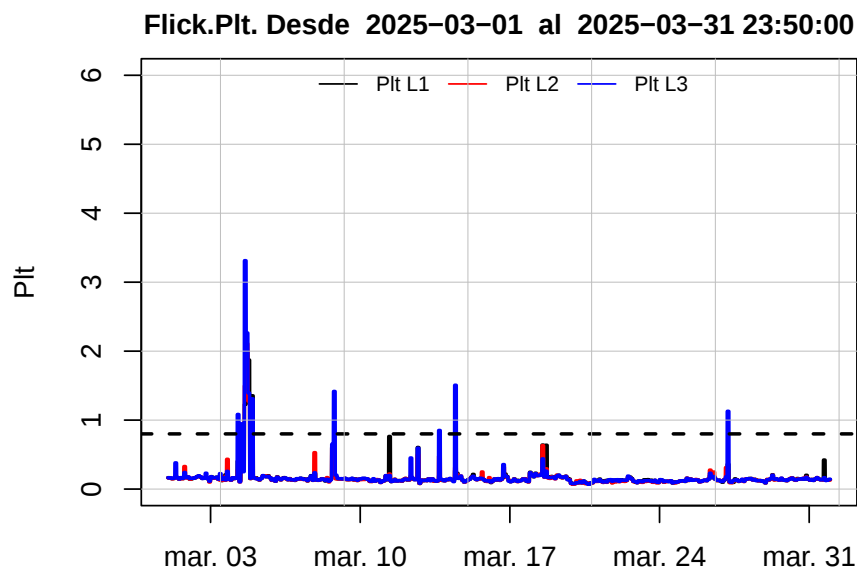

Estadísticas de Flickers Pst y Plt (prom.)


Tabla 16: Estadísticas de Flickers Pst para Código de Red

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.04	0.07	0.13	0.14	0.21	0.35	7.57

Tabla 17: Estadísticas de Flickers Plt para Código de Red


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.07	0.1	0.14	0.17	0.25	1.28	3.31

Gráfico Estadístico Flickers

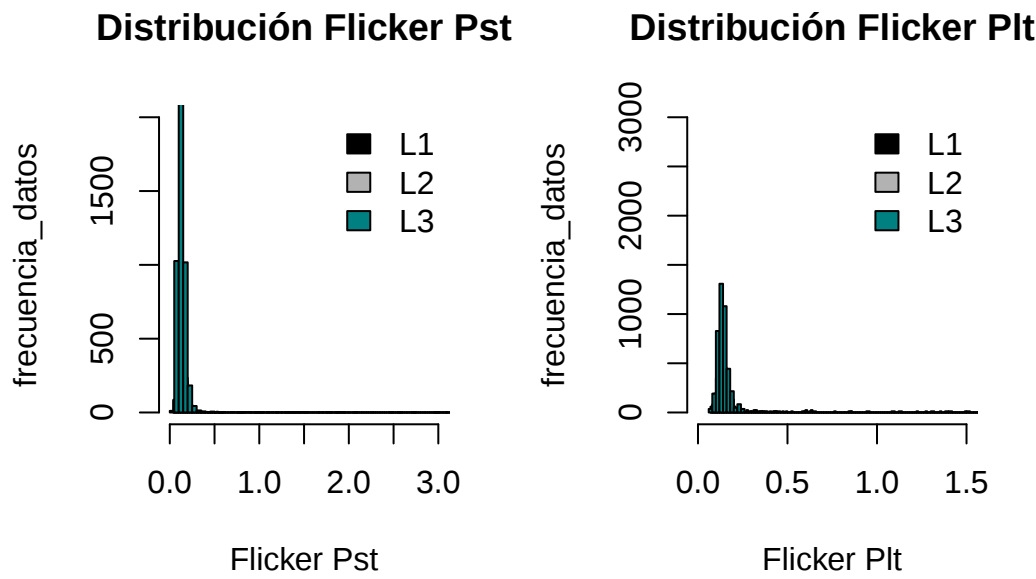


Sección: Armónicas en Voltaje

THDv

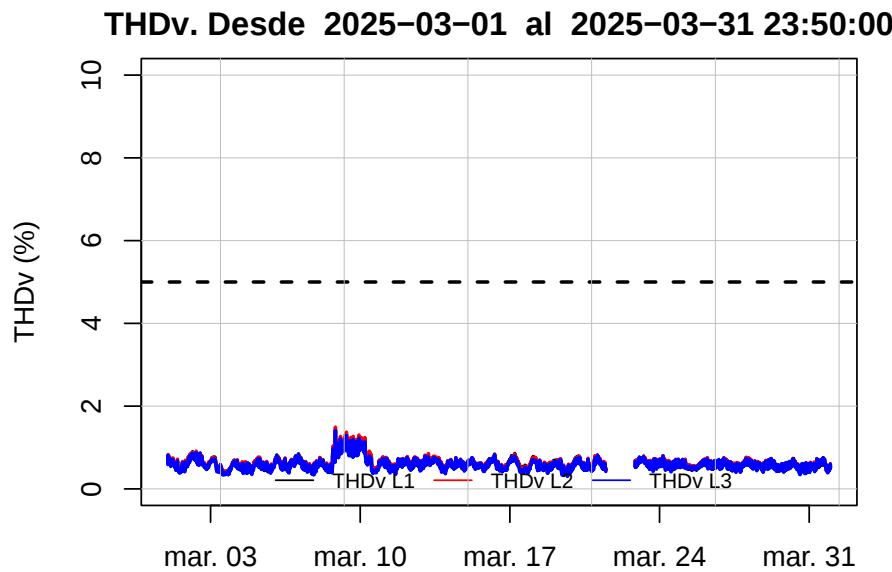


Armónicas Individuales V

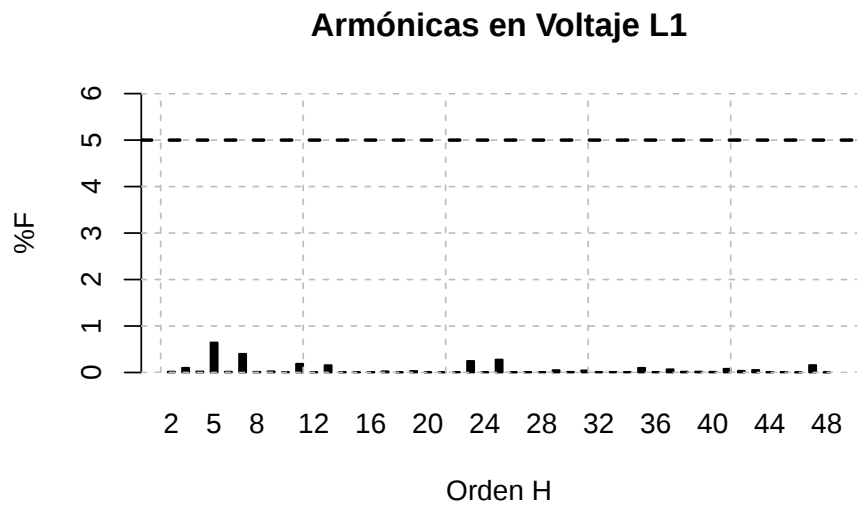

Armónicas en Voltaje L2



Armónicas en Voltaje L3

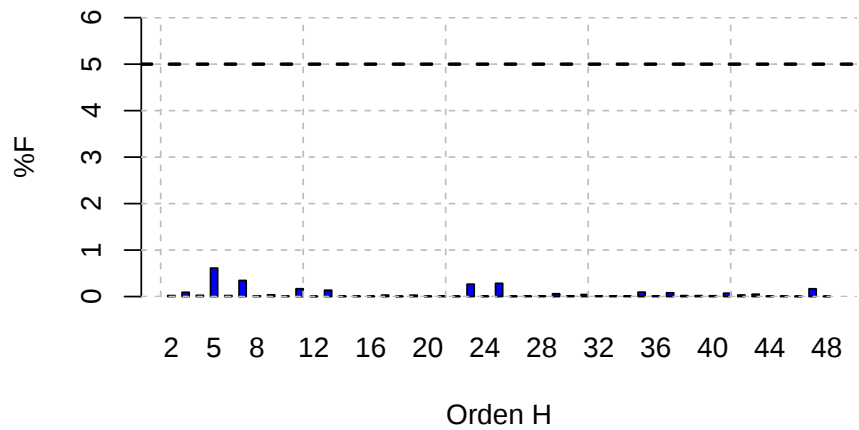




Estadísticas de THDv (prom.)

Tabla 18: Estadística Descriptiva de THDV

	THDv L1	THDv L2	THDv L3
Min. :	0.33	0.35	0.30
1st Qu.:	0.51	0.53	0.49
Median :	0.57	0.59	0.56
Mean :	0.60	0.61	0.58
3rd Qu.:	0.66	0.66	0.64
Max. :	1.41	1.49	1.41
NA's :	196	196	196

Gráfico Estadístico THDv

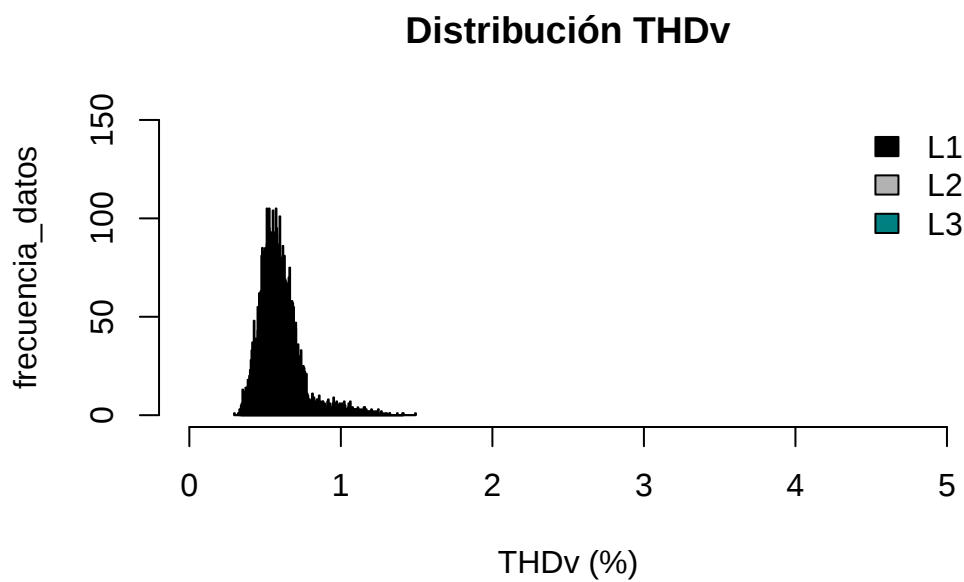

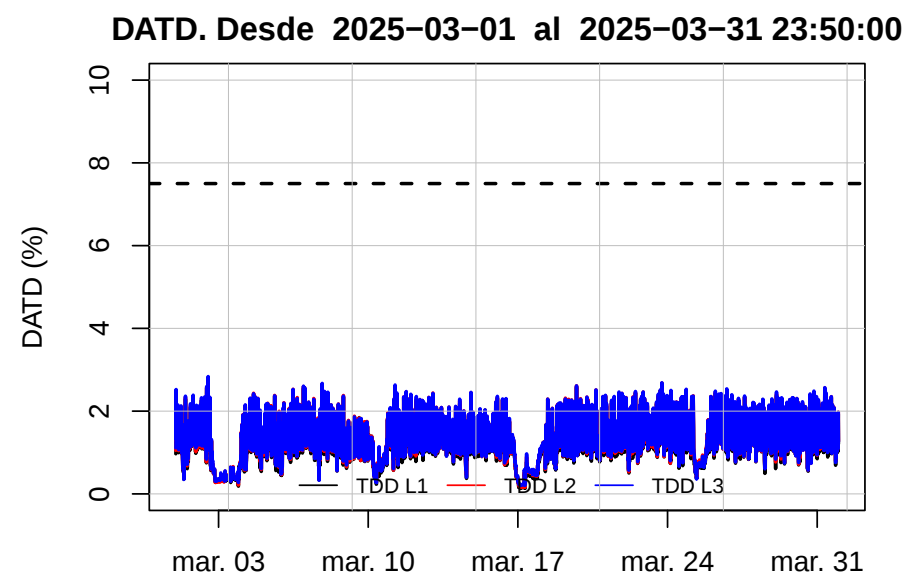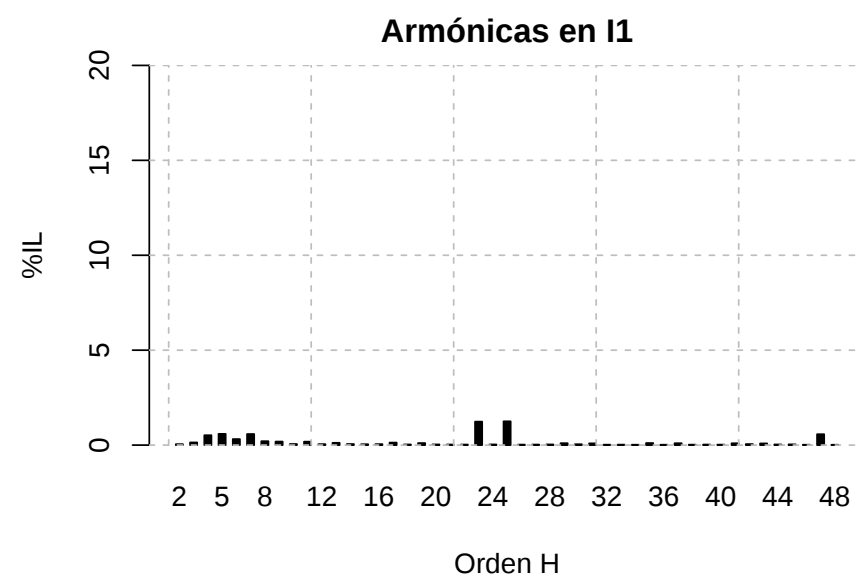Sección: Armónicas en Corriente**DATD****Armónicas Individuales I**

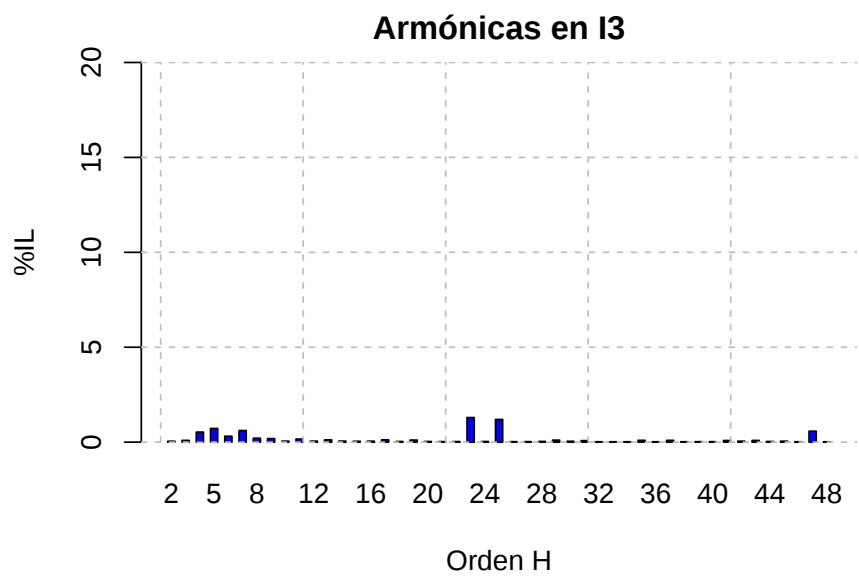
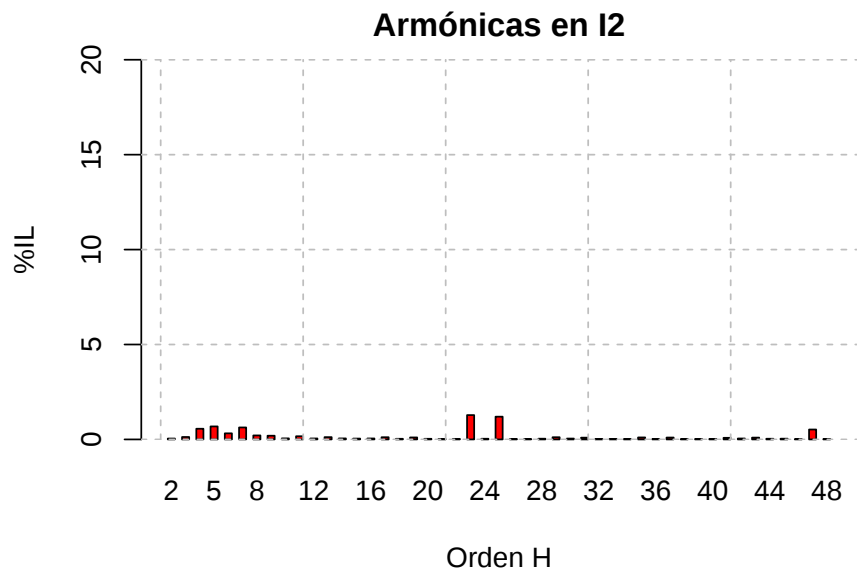


Tabla. Ármonicas en Corriente % IL

Orden_H	Current_H_L1	Current_H_L2	Current_H_L3
2	0.05	0.05	0.05
3	0.14	0.13	0.09
4	0.52	0.56	0.53
5	0.59	0.69	0.72
6	0.32	0.32	0.31
7	0.58	0.63	0.61
8	0.2	0.21	0.2
9	0.18	0.2	0.19
10	0.06	0.06	0.05
11	0.18	0.17	0.16
12	0.05	0.05	0.05
13	0.12	0.12	0.12
14	0.06	0.05	0.06
15	0.05	0.04	0.05
16	0.05	0.05	0.05
17	0.13	0.12	0.12
18	0.03	0.03	0.04
19	0.11	0.1	0.11
20	0.04	0.03	0.04
21	0.03	0.03	0.03
22	0.03	0.03	0.03
23	1.24	1.28	1.3
24	0.03	0.04	0.04
25	1.25	1.2	1.2

Orden_H	Current_H_L1	Current_H_L2	Current_H_L3
26	0.03	0.03	0.03
27	0.03	0.02	0.03
28	0.04	0.04	0.04
29	0.1	0.12	0.11
30	0.05	0.05	0.04
31	0.09	0.09	0.08
32	0.02	0.02	0.02
33	0.03	0.02	0.02
34	0.02	0.02	0.02
35	0.11	0.1	0.1
36	0.02	0.02	0.02
37	0.1	0.1	0.09
38	0.02	0.02	0.02
39	0.03	0.02	0.03
40	0.02	0.03	0.02
41	0.1	0.09	0.09
42	0.05	0.05	0.05
43	0.09	0.1	0.09
44	0.03	0.04	0.03
45	0.04	0.04	0.05
46	0.02	0.02	0.02
47	0.57	0.52	0.58
48	0.02	0.02	0.02

Estadísticas de DATD (prom.)

Tabla 19: Estadísticas de DATD para Código de Red

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.14	0.42	1.25	1.27	2.11	2.36	2.84

Gráfico Estadístico DATD

